



SK **Montážny návod**
pre elektrické zatváranie klapky
Typ 9/KVEN-2

- Prosím, doručte koncovému užívateľovi -

Obsah

Strany:

O tomto návode, Bezpečnostné pokyny, Použitelnosť, Likvidácia	2
Rozmery, Baliace jednotky, Oblasť použitia	3
Montáž klapky do prístroja Ne ^{xx} t	3

O tomto návode

- Pred montážou si prečítajte tento montážny návod s porozumením a až úplne do konca Dodržiavajte bezpodmienečne všeobecné bezpečnostné upozornenia a bezpečnostné symboly a odkazy v texte.
- Doručte tento návod po ukončení montáže koncovému užívateľovi (nájomca, vlastník, údržbár a pod.).

Označenia v tejto príručke:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia elektrickým prúdom.

Bezpečnostné upozornenia



POZOR! Akékoľvek montážne práce s vetracím prístrojom je možné vykonávať výlučne pri odpojenom napájacom napätí!



POZOR! Elektrické zapojenie môže vykonávať iba autorizovaný samostatný elektrotechnik s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti podľa vyhl. 508/2009 Z. z.



Toto zariadenie nesmú obsluhovať (výmena filtra/čistenie) deti a osoby, ktoré na základe ich fyzických, senzorických a duševných schopností alebo na základe ich neskúsenosti ho nedokážu bezpečne obsluhovať. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

Použitelnosť

Elektrický zámok klapky slúži na uzatvorenie vetracieho prístroja typu Ne^{xx}t.
Klapka sa uzatvára elektricky.

Technické údaje


Zdroj elektrického napätia:
Stupeň ochrany:

12 VDC SELV
IP 22

Likvidácia



Obaly vytriedte a druhovo zhodnoťte. Pokiaľ sa chcete rozlúčiť s ventilátorom, zlikvidujte ho v zmysle aktuálnych predpisov ako elektroodpad. V zmysle aktuálneho zákona o odpadoch sa informujte o možnosti bezplatného odovzdania elektroodpadu v zberni vo vašej obci.

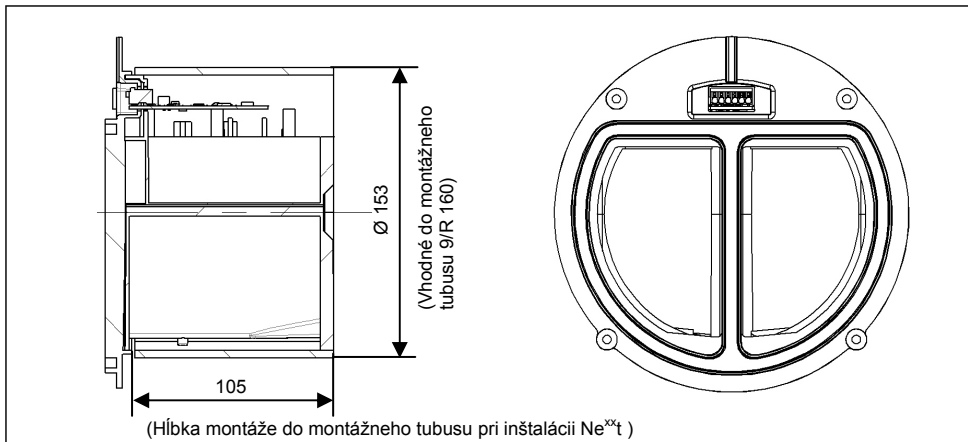


Baliace jednotky

Skontrolujte kompletnosť a bezchybný stav dodávky!


Oblasť použitia

Teplotný rozsah použitia: - 15°C do + 40°C. Použitelnosť pri relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu až 65% (bez kondenzácie). V prípade prekročenia rozsahu použitia vypnite prístroj a uzatvorte vnútorný kryt. Prívod čerstvého vzduchu zabezpečte otvorením okna.

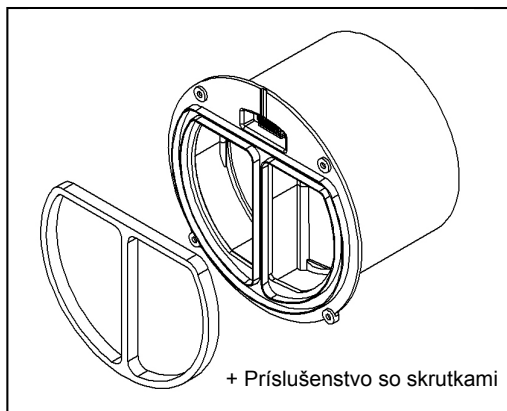

Montáž do prístroja Ne^{xt}

Nasadte adaptér EPP v požadovanej dĺžke na elektrický klapkový zámok alebo pasívny prechodový kus a spoje utesnite priloženým lepiacim páskom. Jednotku pozostávajúcu z adaptérov EPP a elektrického zámku alebo pasívneho prechodu vložte do nástennej skrinky Ne^{xt} a pripevnite ho priloženými skrutkami.

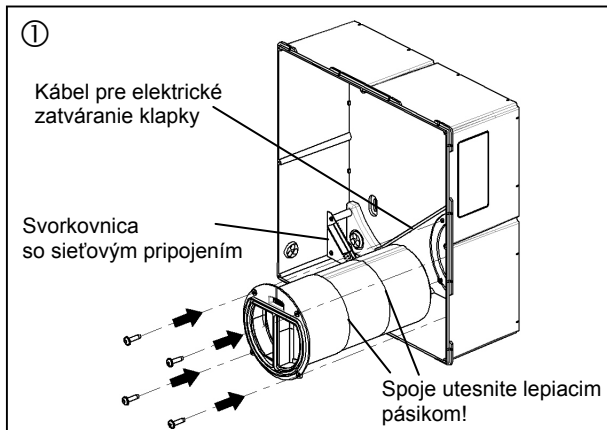


Konce kábla odizolujte na 5-7mm a pripojte k elektrickému uzáveru.

Drážka po obvode elektrického uzáveru, resp. pasívneho prechodu musí byť dookola vyplnená príloženým tesnením (tesnenie je z peny EPDM s uzavretou bunkovou štruktúrou, ktorá nenasáva vodu)


Prípoj musí byť vyhotovený vodotesne tak, aby bolo vylúčené zatekanie kondenzátu cez tento spoj.



POZOR! Akékoľvek montážne práce s vetracím prístrojom je možné vykonávať výlučne pri odpojení napájacom napätí!

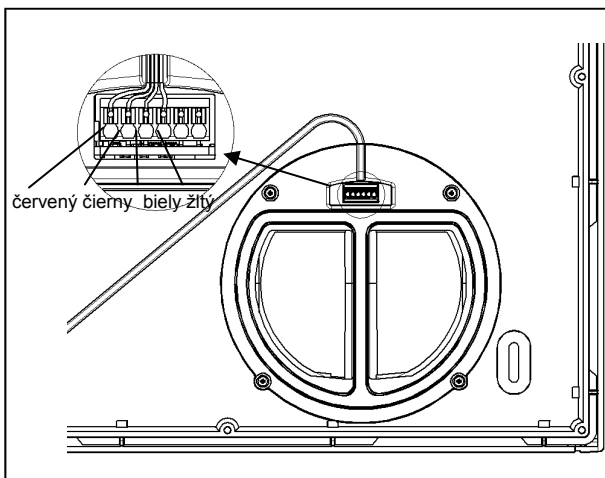

Pripojte kábel na zatváranie elektrickej klapky do svorkovnice na plošnom spoji, pripojenie je umiestnené na spodnej časti svorkovnice. Odskrutkujte dosku so svorkovnicou pre jednoduchšie zapojenie (uvoľnite 3 skrutky) a po zapojení kábla na zatváranie elektrickej klapky znovu pripevnite späť do skrinky.

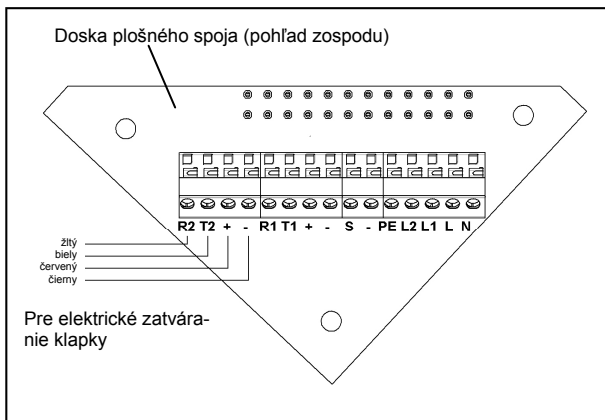

E280 02.20.SK